

Pozzi Pubblici Acquedotto (Fonte SIF Provincia Monza Brianza / WebGis BrianzAcque)

Cod. SIF Pozzo	Destinazione	Ubicazione	Profondità (m)	Stato
150370001	Acquedotto	Cascina Magana I	92.0	Attivo
150370002	Acquedotto	Via Don Minzoni I	85.0	Attivo
150370003	Acquedotto	Via Martiri della Libertà I	115.0	Attivo
150370004	Acquedotto	Via per Vimercate I	113.0	Attivo
150370005	Acquedotto	Via per Vimercate II	132.0	Attivo
150370008	Acquedotto	Cascina Magana II	125.0	Attivo
150370015	Acquedotto	Strada Provinciale 215	118.0	Attivo
-	Acquedotto	C.na Magana (Webgis BrianzAcque)	-	Attivo

Cod. SIF Pozzo	2018		2019		2020		2021	
	Gennaio	Ottobre	settembre	Novembre	febbraio	novembre		
Livello	statico	dinamico	statico	dinamico	statico	dinamico	statico	dinamico
0150370001	27,00	27,30	23,45	23,80	24,20	25,30	22,80	23,20
0150370008	24,20	24,50	21,50	22,15	23,80	25,00	21,55	21,70

Cod. SIF Pozzo	2022				2023			
	Marzo	Luglio	Settembre		gennaio	aprile		
Livello	statico	dinamico	statico	dinamico	statico	dinamico	statico	dinamico
0150370001	24,30	24,55	25,00	25,30	25,45	25,85	25,80	26,00
0150370008	21,35	22,90	21,70	-	22,15	23,10	22,30	23,45

Rete Acquedottistica (Fonte BrianzAcque)

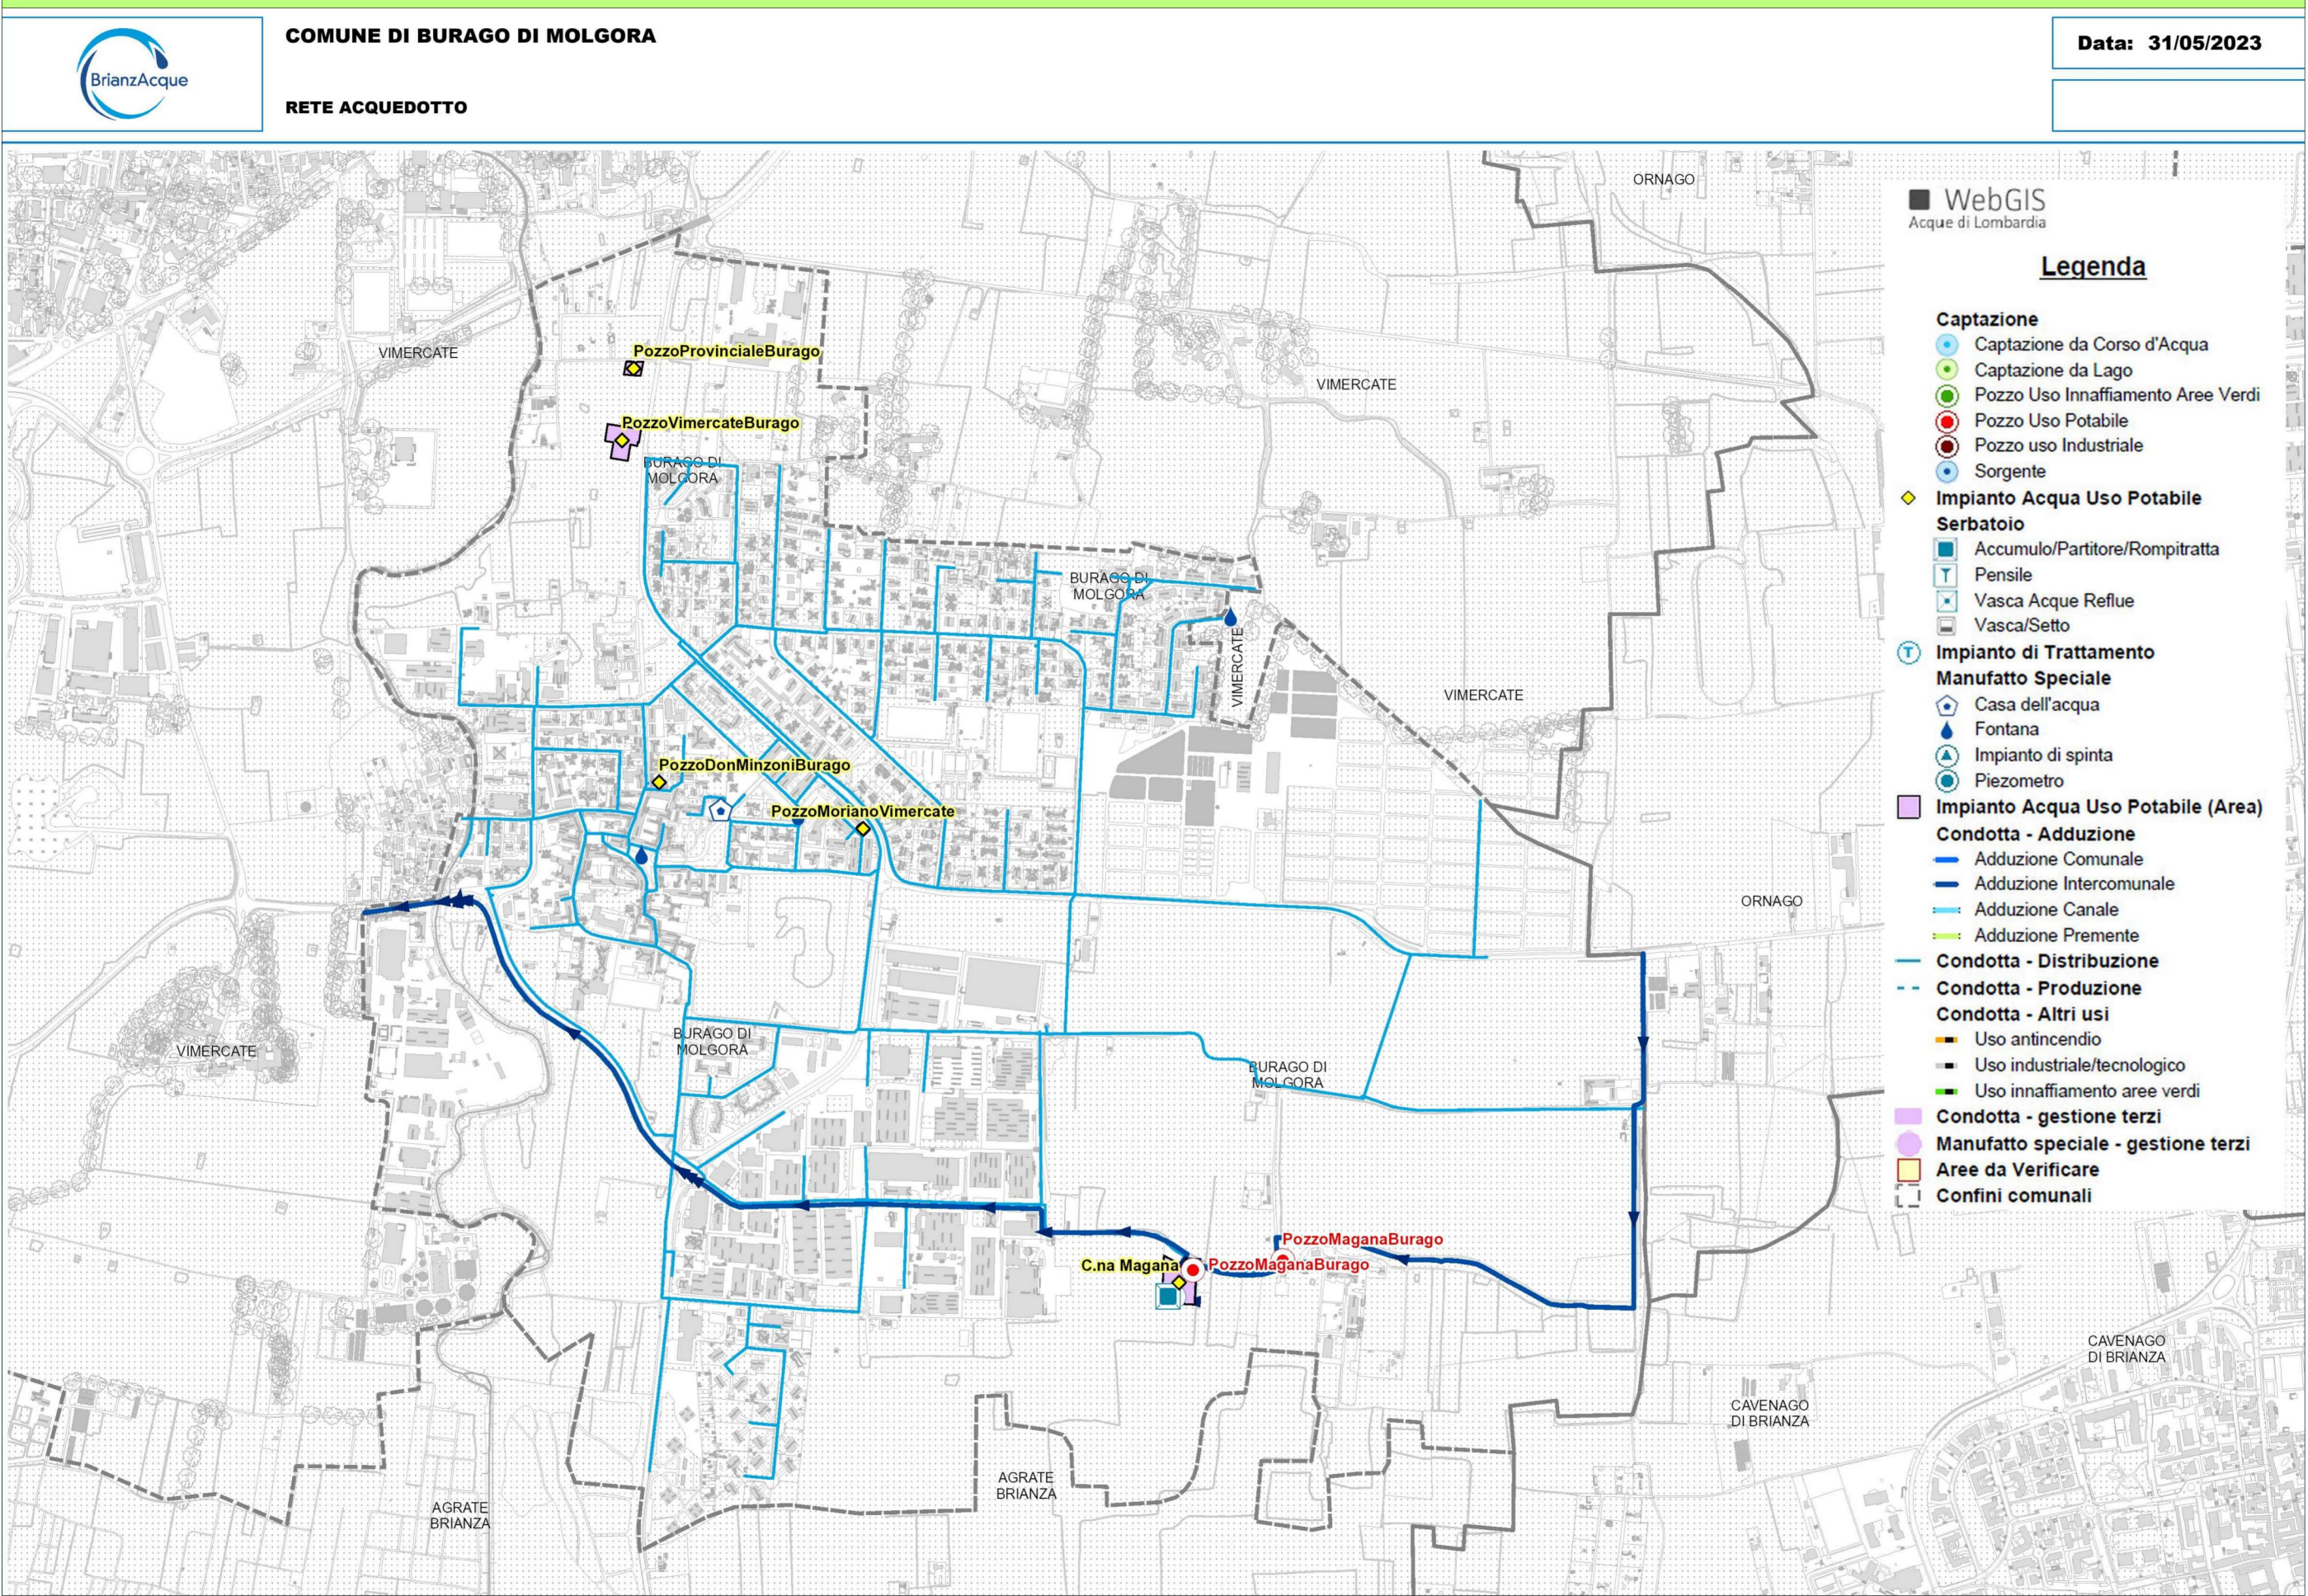


Tabella analisi chimiche (Fonte BrianzAcque)

ANALISI CHIMICA E CHIMICO-FISICA, Punto Prelievo: Via Galilei				
	Limiti DL31/01	02/2023	05/2023	07/2023
Ph (Unità ph)	6.5-9.5	7.3	7.4	7.4
Conducibilità (µS cm-1 a 20°C)	2500	601	614	614
Residuo Secco (mg/l)	1500	430	439	439
Durezza (°F)	50	32.5	33.1	33.1
Cloruro (mg/l)	250	13.9	14.1	14.1
Magnesio (mg/l)		20.6	20.8	20.8
Potassio (mg/l)		1.14	1.17	1.17
Nitrato (mg/l)	50	31.9	31.4	31.4
Sodio (mg/l)	200	7.6	7.7	7.7
Solfato (mg/l)	250	28.7	27.1	27.1
Calcio (mg/l)		96.1	98.4	98.4
Manganese (µg/l)	50	<5.0	<5.0	<5.0
Ferro (µg/l)	200	<20	<20	<20
Ammonio (mg/l)	0.5	<0.15	<0.15	<0.15
Nitrito (mg/l)	0.5	<0.03	<0.03	<0.03
Fluoruro (mg/l)	1.5	<0.15	<0.15	<0.15
Cadmio (µg/l)	5	<1.0	<1.0	<1.0
Cromo (µg/l)	50	<5.0	<5.0	<5.0
Piombo (µg/l)	10	<1.0	<1.0	<1.0
Alluminio (µg/l)	200	<20	<20	<20
Nichel (µg/l)	20	<3.0	<3.0	<3.0
Arsenico (µg/l)	10	<1.5	<1.5	<1.5
Antimonio (µg/l)	5	<1.0	<1.0	<1.0
Mercurio (µg/l)	1	<0.2	<0.2	<0.2
Selenio (µg/l)	10	<1.5	<1.5	<1.5

Potenziale di infiltrazione naturale in superficie (fonte Studio di Gestione del Rischio Idraulico BrianzAcque 03/2021)

